
Ракурс360 памятка по охране труда

Котельная

Памятка работнику: помещения, двери, газоопасные места и высота — по Правилам 924н

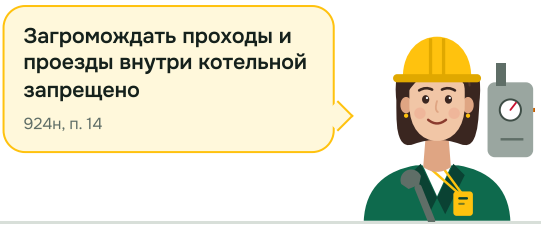

Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

Дверь и ключи

Помещение без постоянного персонала запирают на замок, но изнутри дверь должна открываться без ключа. Ключи выдают и принимают по журналу. (924н, п. 15)

Газоопасные места

У входа — предупреждающие знаки. Список газоопасных мест утверждает работодатель, вывешивает на рабочем месте; персонал знакомят под роспись. (924н, пп. 16, 21)

Опасные зоны

Проёмы, приямки, котлованы, открытые люки колодцев и камер ограждают по всему периметру, вешают «Осторожно! Опасная зона». (924н, п. 17)

Горючее — в меру

Бензин, керосин, спирт, краски, растворители и другие легковоспламеняющиеся материалы — не больше суточной нормы расхода. (924н, п. 19)

Выше 1,8 м

Арматуру выше 1,8 м обслуживают с металлических площадок с лестницей и перилами не ниже 1,1 м и бортиком не ниже 0,1 м. Ступени гладкими и из прутка не делают. (924н, п. 20)

Камеры и каналы

В камерах и каналах подземных теплопроводов регулярно откачивают воду из приямков, проходы не загромождают. (924н, п. 18)

Ремонт — по наряду

Ремонт котлов, работа внутри топок и барабанов, монтаж и демонтаж, сварка в колодцах и камерах, установка заглушек — только по наряду-допуску. (924н, пп. 23, 26)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (приказ Минтруда России от 17.12.2020 № 924н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест