
Ракурс360 памятка по охране труда

# Огнетушители

Памятка работнику: сколько, где размещать, маркировка и учёт — Правила противопожарного режима

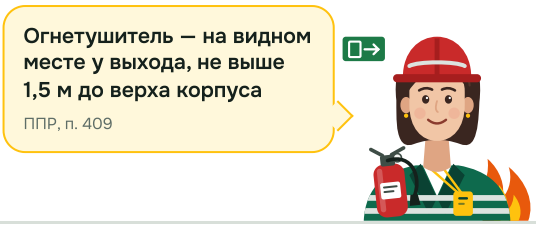


Организация _____ Руководитель _____

Ответственный за охрану труда _____ Телефон _____

## Пригодные и по нормам

Руководитель обеспечивает огнетушители по нормам ППР и следит за сроками перезарядки, освидетельствования и замены из паспорта. (ППР, п. 60)

## Не меньше 2 на этаж

В общественных зданиях — минимум 2 огнетушителя на каждом этаже. (ППР, п. 400)

## Расстояние до очага

Не больше 20 м — в административных и общественных помещениях; 30 м — категории А, Б, В1–В4; 40 м — Г; 70 м — Д. (ППР, п. 406)

## Номер, дата, пломба

На корпусе — порядковый номер и дата зарядки, запорно-пусковое устройство опломбировано. (ППР, п. 407)

## Не мешать эвакуации

В коридорах и проходах огнетушители не должны мешать людям выходить. Подставки — чтобы не упали. (ППР, п. 409)

## На перезарядку — с заменой

Отправили огнетушитель на перезарядку — поставьте заряженный с рангом тушения не ниже, чем у отправленного. (ППР, п. 403)

## Зимой

Огнетушители с зарядом на водной основе храните по инструкции изготовителя. (ППР, п. 408)

## Журнал

Наличие, осмотры и сроки перезарядки записывают в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (ППР, п. 60)

С памяткой ознакомлен(а) _____ Дата _____

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила противопожарного режима (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Сверено 08.11.2026.

Скачать и тест